TABLEAU DE DONNEES.
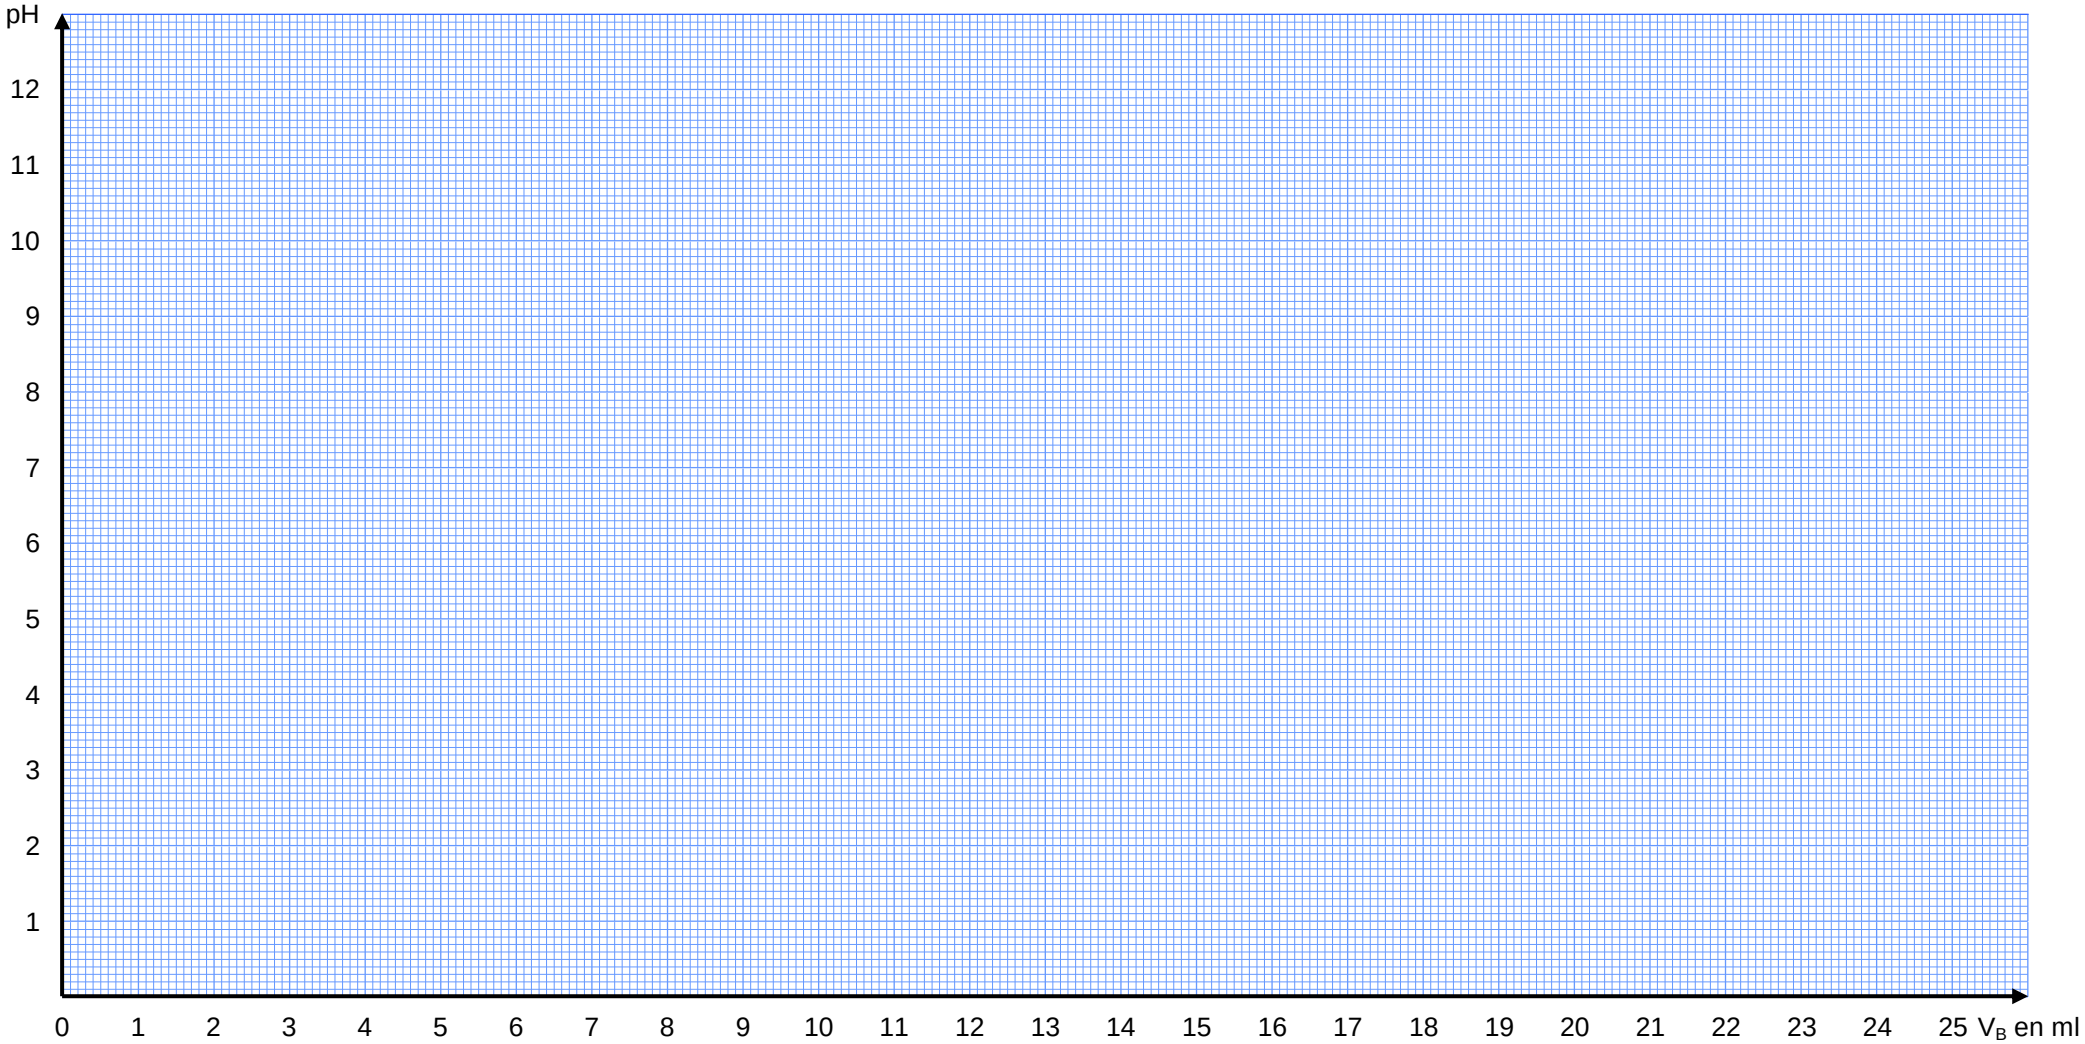
V_B *en ml*	**0**																			
pH																				
V_B *en ml*																				
pH